

# BY2531T

## 等电位连接电阻测试仪

### 使用说明书



**武汉博宇电力设备有限公司**

WUHAN BOYU ELECTRICAL POWER EQUIPMENT CO.,LTD.



# 目 录

一、概述	3
二、主要技术参数	3
三、使用方法	4
四、注意事项	5
五、供应范围	6
六、质保证书	6
七、附：缩短测量时间的方法	6
八、说明	7
九、售后服务	7



## 一、概述

本仪器采用先进的开关电源和精密测量技术，专门适于测量建筑物中的金属构件之间的等电位连接电阻、各种电气设备与地网地极间的连接导体的电阻。也可以测量开关、插座触点的接触电阻以及其它低值电阻。

本仪器不仅保留了同类产品自动化程度高、测试速度快等优点，还克服了同类产品 开路测量易损坏、测试现场需交流 220V 电源，操作较复杂等缺点。本公司最新研制的交直流两用直流电阻速测仪（2A 恒流源）在原有的基础上进行了重大改进，测试值更稳定，保护电路更完善。是同类产品（指 1A 的恒流源测试仪）的升级换代产品。

## 二、主要技术参数

### 1、直阻测量范围

被测直阻值  $\leq 200\text{m}\Omega$ ，测试电流 2A

被测直阻值  $\leq 2\Omega$ ，测试电流 2A

被测直阻值  $\leq 20\Omega$ ，测试电流 0.2A

被测直阻值  $\leq 200\Omega$ ，测试电流 20mA

被测直阻值  $< 20\text{k}\Omega$ ，测试电流 0.2mA

2、测量精度：0.5 级  $\pm 2$  个字。

3、最大分辨率：1  $\mu\Omega$ 。

4、数显：直阻值 4 位半液晶显示，电流(温度)值 3 位半液晶显示。

5、充电电源：AC220V  $\pm 15\%$ ；50Hz。

6、整机功耗： $\leq 15\text{W}$ 。




- 7、湿度：15%—85%RH。
- 8、温度：5℃—50℃。
- 9、外形尺寸：300mm×250mm×160mm。
- 10、重量：3kg

### 三、使用方法

#### 1、接线

把仪器所配置的测试线依颜色插入仪器对应的测试端口，把测试夹可靠地夹在被测绕组的两端。

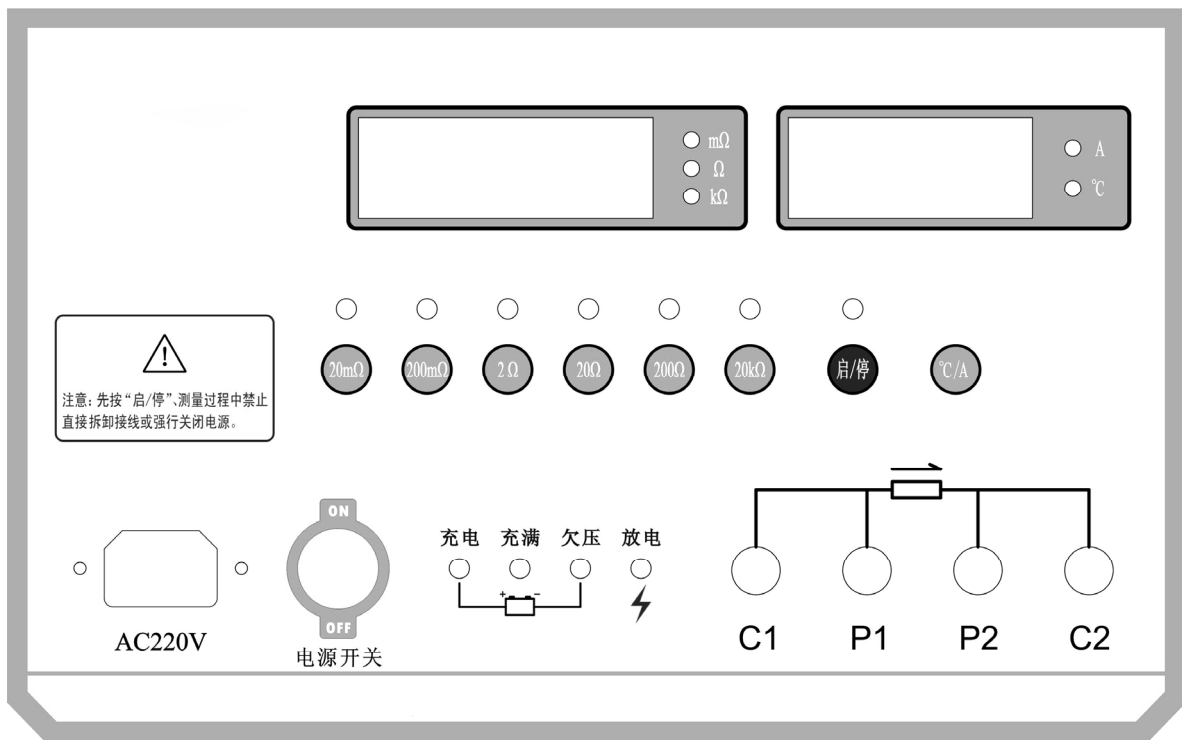

注意：测试夹要与试品良好接触。

#### 2、操作过程

- (1). 开启电源开关按一下电源开关键。
- (2). 确认接线正确后，按一下电阻量程键，再按一下“启/停”键开始测



量。

(3). 测量过程中监视电流屏上电流, 当电流值达到稳定的规定值后即可读取电阻屏上的阻值。

(4). 测量完毕后, 注意再按一下“启/停”键, 监视放电指示灯, 只有当放电指示灯熄灭时, 才能拆线, 否则会因拉弧损坏仪器及人身安全不利, 最后关闭电源开关按一下电源开关键。

(5). 机内设有可充电电池, 当欠压指示灯亮后表示欠压, 插上外接电源线即可充电, 充电时间 $\geq 8$ 小时, 最好测试前充电一次。

#### 四、注意事项

1、仪器面板上所有的操作键, 应轻按快放。

2、在外电场较强, 干扰较大的场合, 建议将仪器机壳接地。

3、电流测试夹必须接在电压测试夹外侧, 且  $I_+$  电流必须与  $V_+$  电压一边,  $I_-$  电流与  $V_-$  电压一边。

4、本仪器采用免维护充电电瓶, 在电瓶充满电的情况下, 满负载工作时间不低于 85 分钟, (指电阻值为  $2\Omega$ , 恒流源为 2A 的情况)。建议用户在使用前一晚进行充电, 充电时间约为 8—12 小时, 以充满指示灯亮为准。不要进行过充, 充电时间超过 24 小时将会对电瓶产生损害。

5、改换、拆除测试线必须等到仪器放电指示灯熄灭后方可进行, 如果因阳光强而看不清指示灯, 可等半分钟后再进行。否则会因拉弧损坏仪器及对人身安全不利。

6、若长时间测量时, 最好插上 AC220V 电源插头, 利用外接电源对试品进行充电, 读数时(拨掉交流插头)用机内电池读值, 这样可以节省电池的电量。



## 五、供应范围

- |          |     |
|----------|-----|
| 1、主机     | 1 台 |
| 2、电源线    | 1 根 |
| 3、测试线    | 4 根 |
| 4、说明书    | 1 份 |
| 5、合格证质保卡 | 1 份 |

## 六、质保证书

武汉博宇电力设备有限公司生产的所有仪器设备实行保修，保修期是从发货之日起一年，在保修期内，负责免费检查、修理、零部件替换，用户附带生产的其他费用，如运输费用等由用户自己承担，由下列情况造成的损失，将不负任何修理费用：


- 1、由于疏忽大意，不按操作规程操作，而导致设备的损坏。
- 2、不经同意，自行拆动设备，更换零部件引起的损坏。
- 3、由于运输或其它搬运过程中，处理不当而引起的损坏。

## 七、附： 缩短测量时间的方法

变压器的电感比较大，因此直流电路中电流的稳定时间比较长，特别是测量三相五柱铁心大型变压器低压三角形连接绕组的直流电阻时，在电路和磁路中不仅有电感的作用，还有电路各支路中及磁路各支路中的过渡过程，这将导致测试电流达到稳定值的时间特别长。

缩短测量直流电阻时间采用下面方法：绕组串联法

在测量低压三角形连接绕组的直流电阻时，可以将

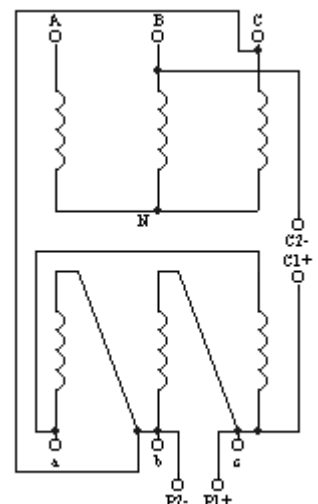



高压绕组和低压绕组串联，保持两个绕组中电流对铁心的励磁方向相同，励磁的安匝数提高很多，使铁心饱和以减小铁心的电感，这样可以缩短直流电阻的测试时间。(见图)

## 八、说明：

1、测量的低压绕组是由两个支路并联组成的，一个支路有一个绕组，第 2 个支路是由两个绕组串联组成，这两个并联支路在变压器的两个端子并联。

由于串入在测试回路中的总电阻为： $R_{\text{总}} = r_{bc} + r_{CN} + r_{BN} \gg r_{bc}$

由于本仪器前面两档(2A 恒流)带载能力有限，一般前面两档用上图接法测量时， $R_{\text{总}} \leq 1.2\Omega$ ，才行， $2\Omega$  及以上档则无此限制。

2、用上图接法测量时应用四极法(即四个带线夹子)测量。

3、本相关产品还有变压器变比综合测试仪，空负载特性测试仪，变压器实验台，兆欧表，接地表，开关仪，等欢迎使用及提出宝贵意见。

## 九、售后服务

1、本仪器保修一年，凡在保修期内用户遵循运输、贮存和使用规则，有质量问题本公司负责保修。

2、仪器使用超过保修期，公司负责长期维修，并跟踪售后服务。

3、若仪器出现故障，应请专职维修人员或寄回本公司修理。不得自行拆开仪器，以免增加修理费用和造成仪器无法修复。

4、本说明书的所述指标，仅适于本型号仪器，若有改型恕不另行通知。

服务热线：027-87455611 87426066 13339980683



扫描二维码进入博宇电力官方网  
站或关注博宇电力官方微信平台

